



Армировъчен план на противоземетръсен блок при устои - Разрез "4-4" М 1:25

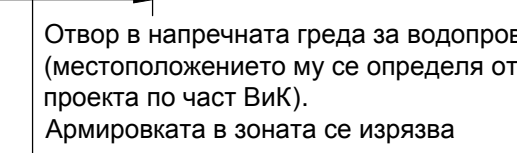

Армировъчен план на противоземетръсен блок при стълб - Разрез "5-5" М 1:25



1. Минималните изисквания към армировъчната стомана Клас B500B са съгласно изискванията на БДС 925 2:2007.
2. Всички размери са в [mm], ако не е указано друго на чертежа.
3. Дължината на армировъчните пръти, показани в настоящия чертеж, е определена с отчитане на диаметър на железата и диаметъра на огъване.
4. Минималното светло бетонно покритие на най-външния слой армировка (стремената) е 35 мм и се осигурява със специални дистанционни части (спейсър).