
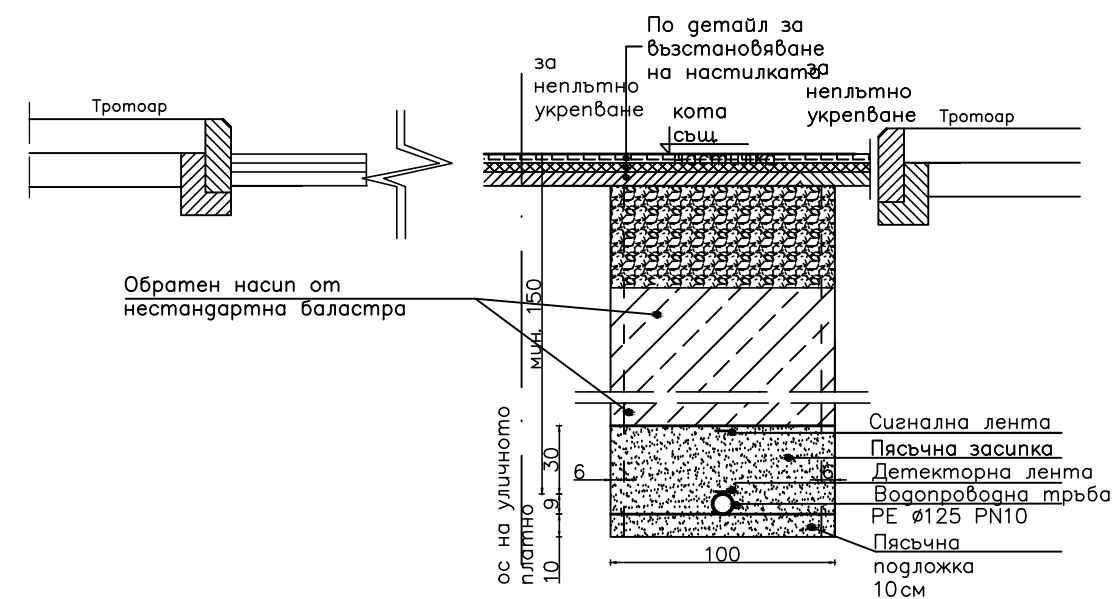


Типов напречен
профил
водопровод PE Ø125 PN10
В улично платно

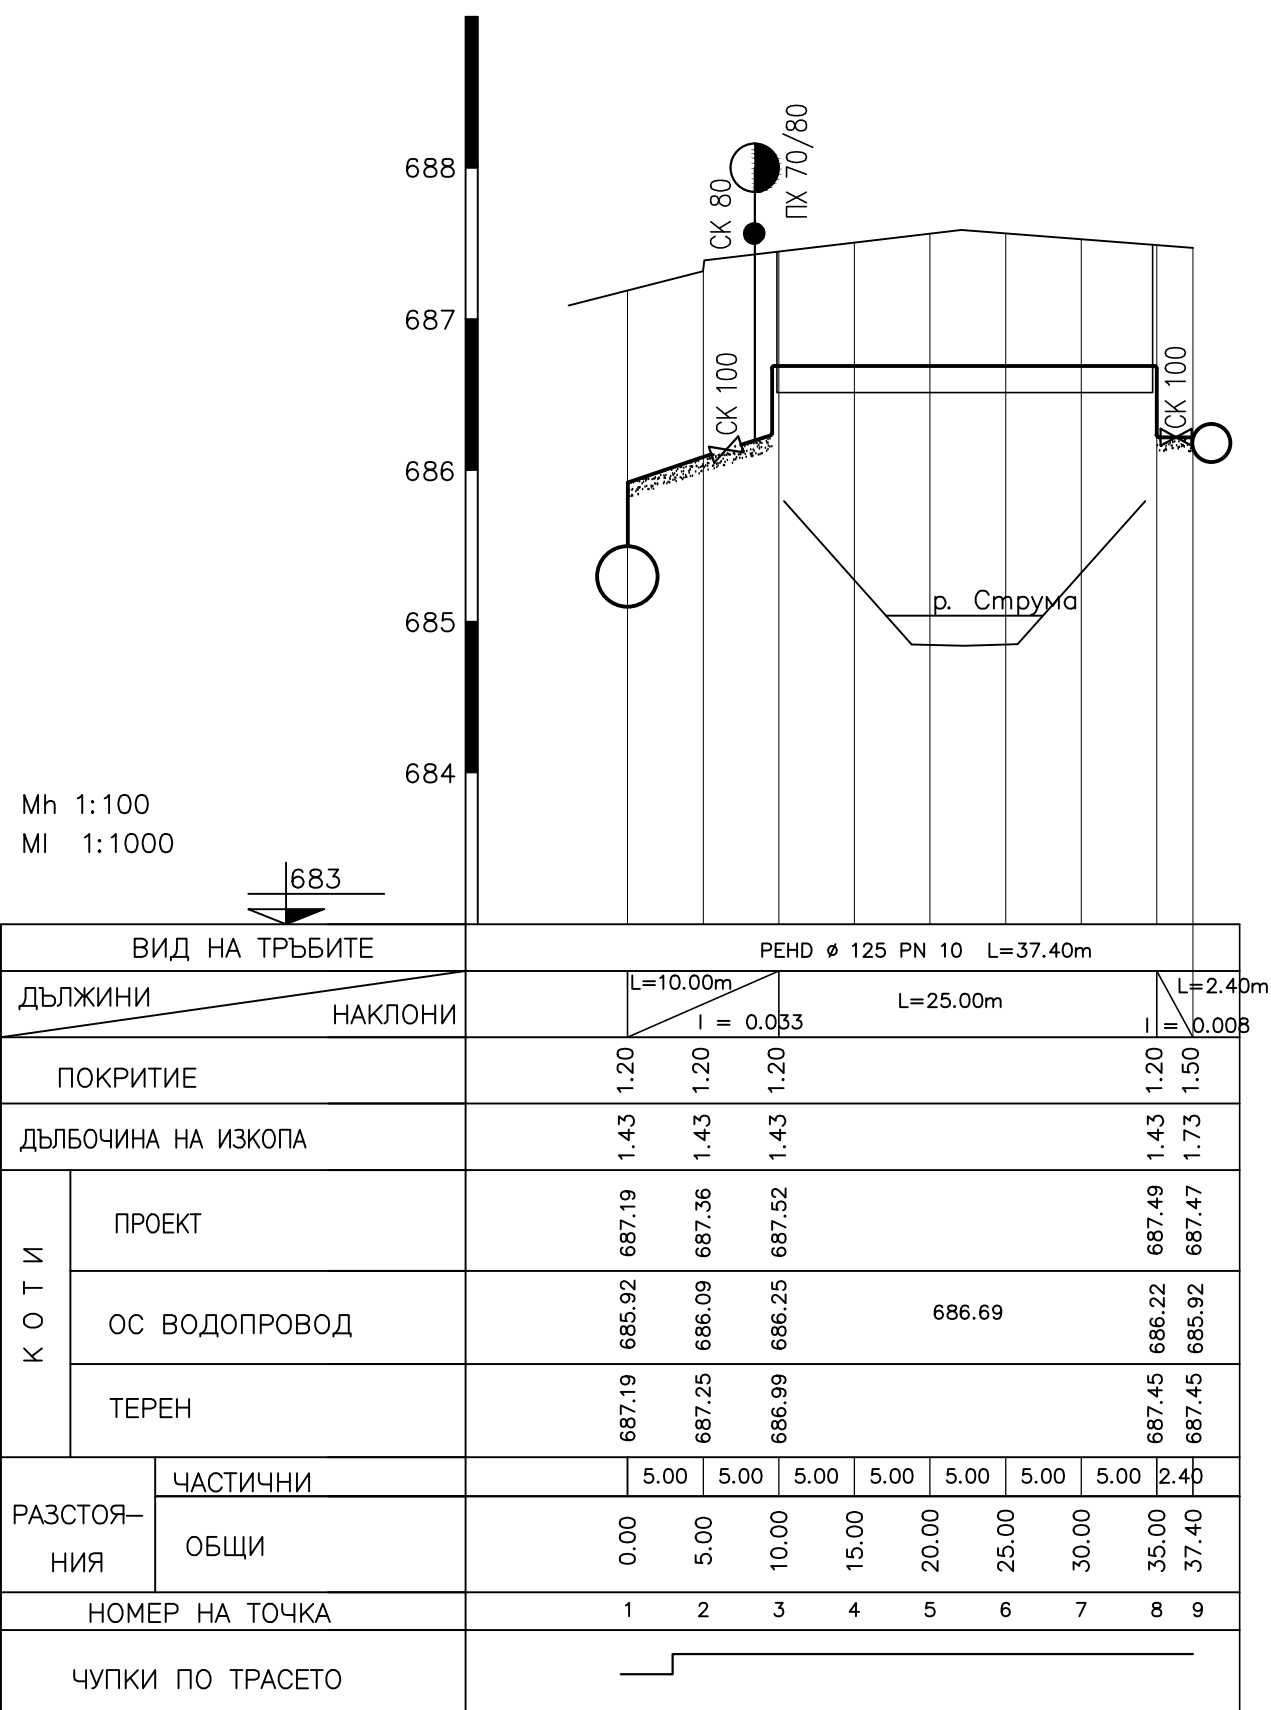

Препоръчителни
ширини за изкопите

$B = B_{min} + 0,4m$
 $B_{min} = DN + 0,50m$ – при
 $DN < 500mm$
 – съгласно ПИПСМР
 "Земни работи"
 $0,12m = 2 \times 0,06m$ – разстояние
 необходимо за
 непълтното укрепване

INFRACONST

Проектант:
/инж. Албена Канева/

Гл. проектант:
.....
/инж.

Управител:
.....
/инж.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 Възложител: ОБЩИНА ПЕРНИК
 Изпълнител: "ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД
 2304 гр. Перник, ул."Ленински просpekt"№1,ет.3

Договор от
10/2015г.
 Фаза: РП
 Мащаб: 1:1

Обект: Реконструкция и рехабилитация
 на мост над р.Струма при ул."Струма"/ул."Искър"
 Съдържание: Профил - водопровод