




Изглед на устои страна Варош - ново проектно положение М 1:25

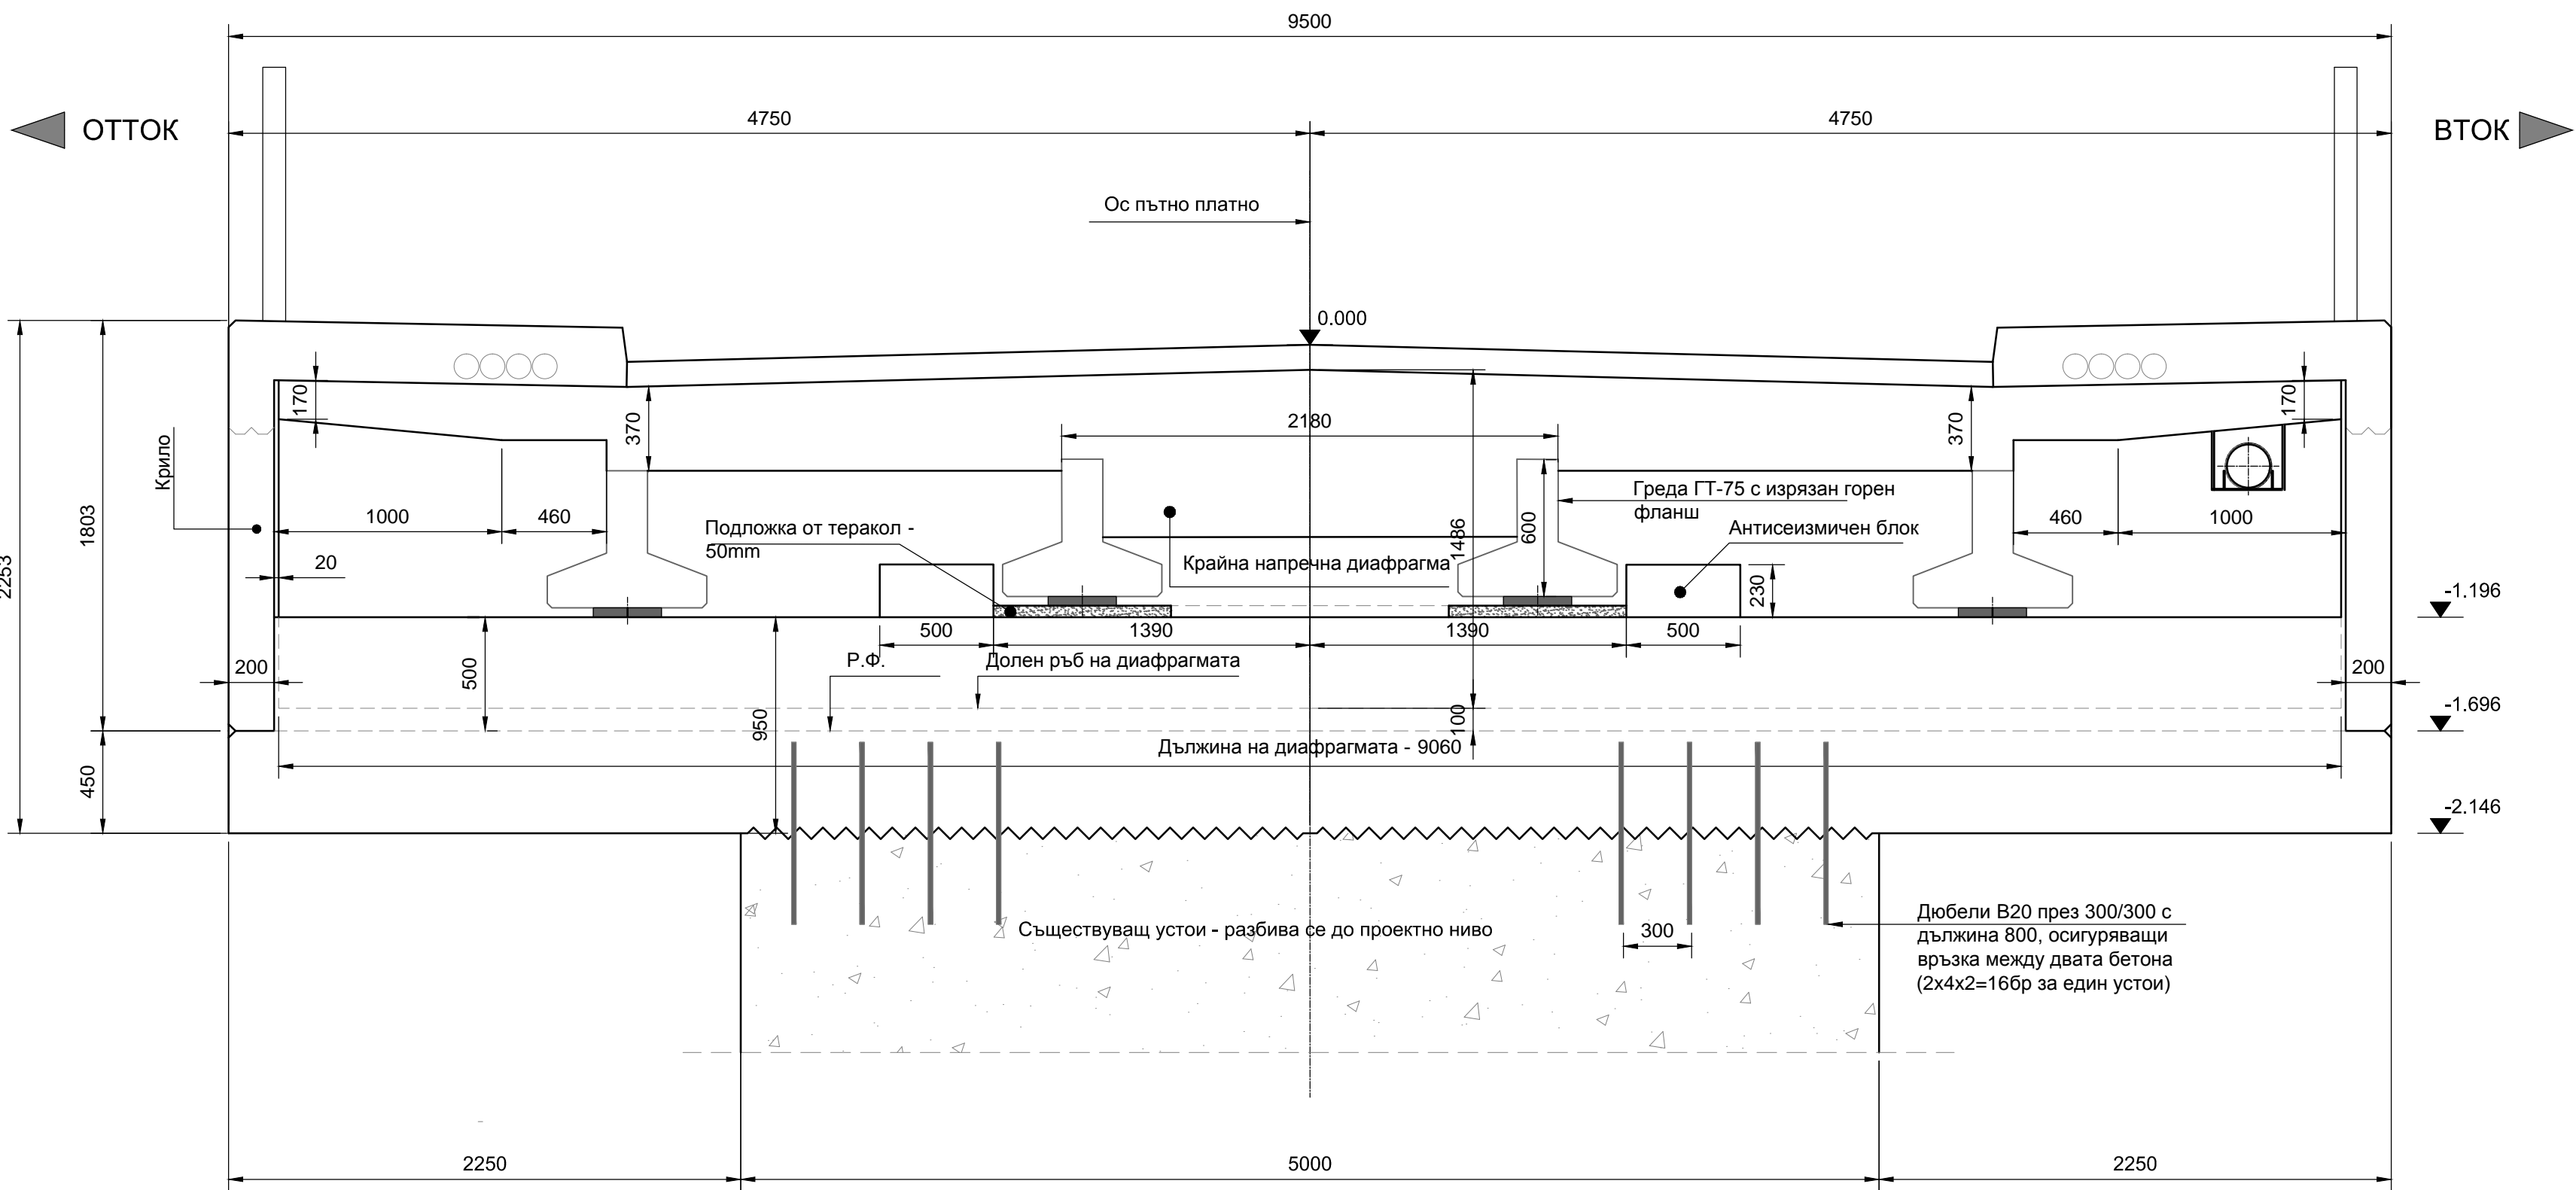


Разрез на устои страна Варош М 1:25

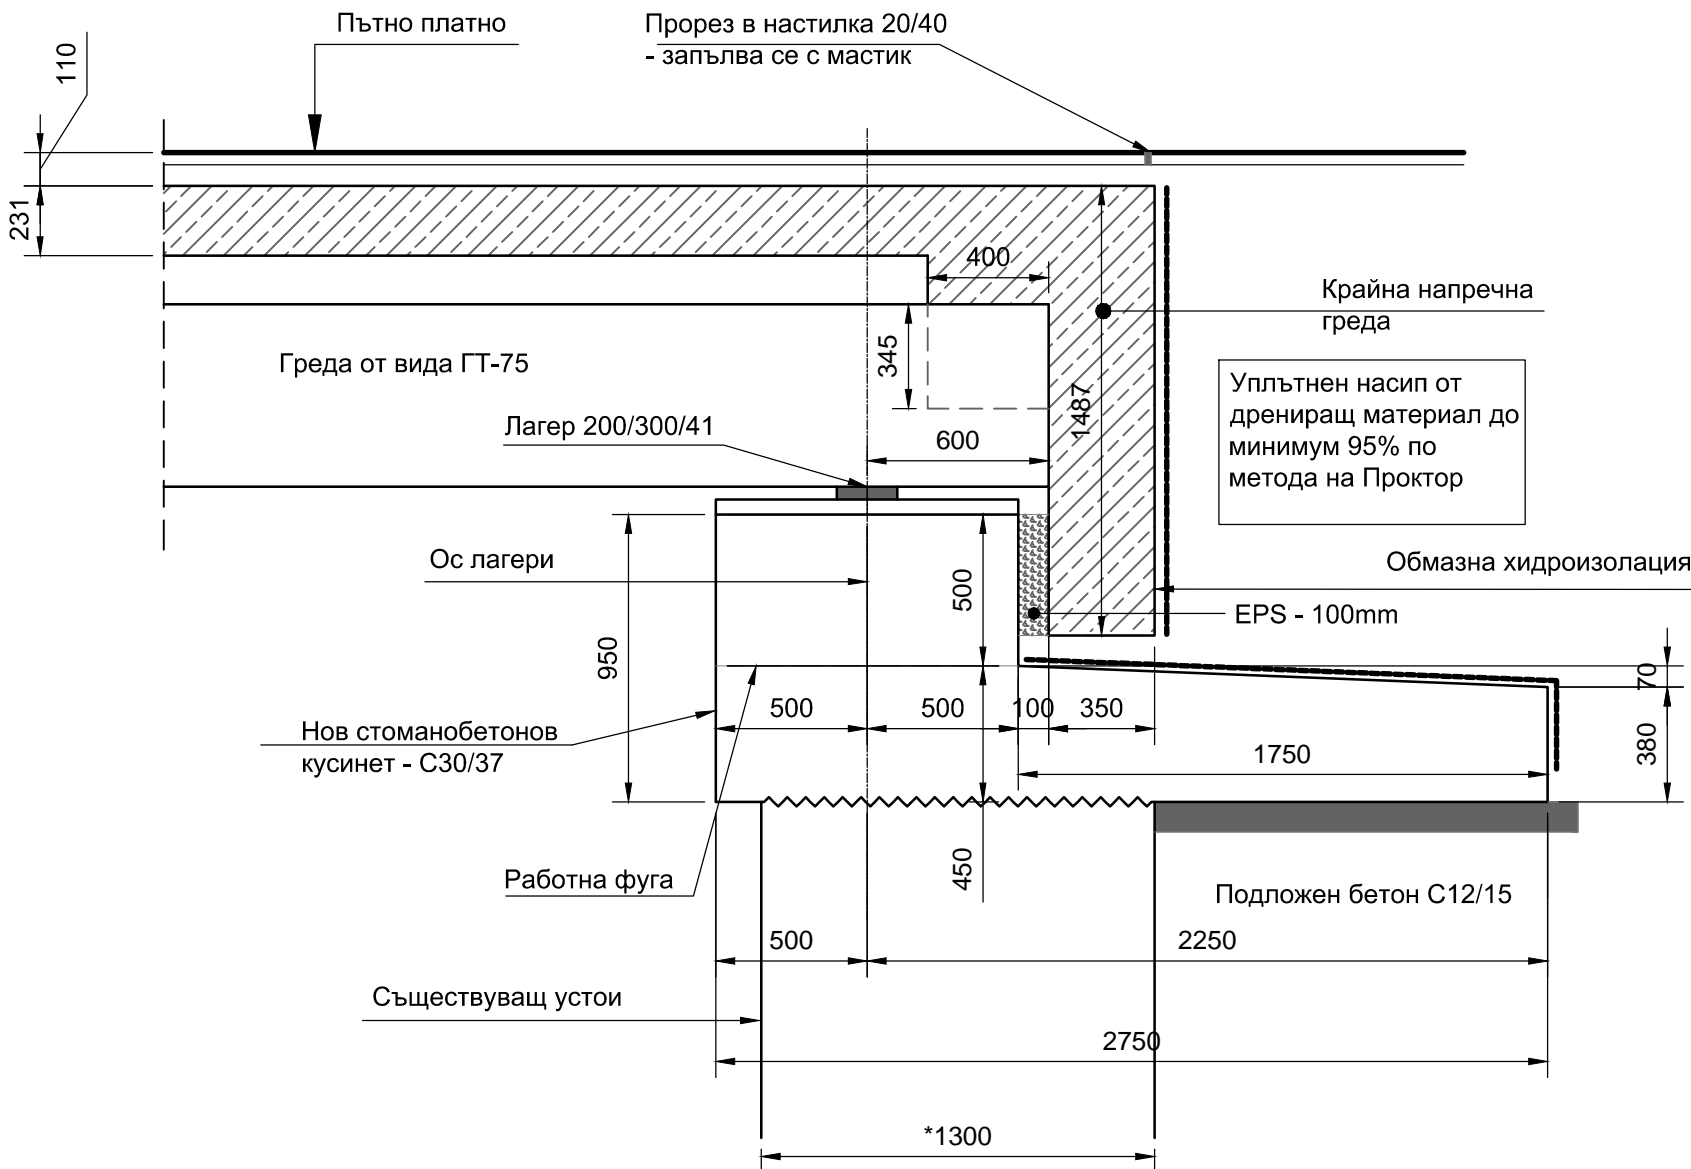


Разрез на устои страна Рено М 1:25

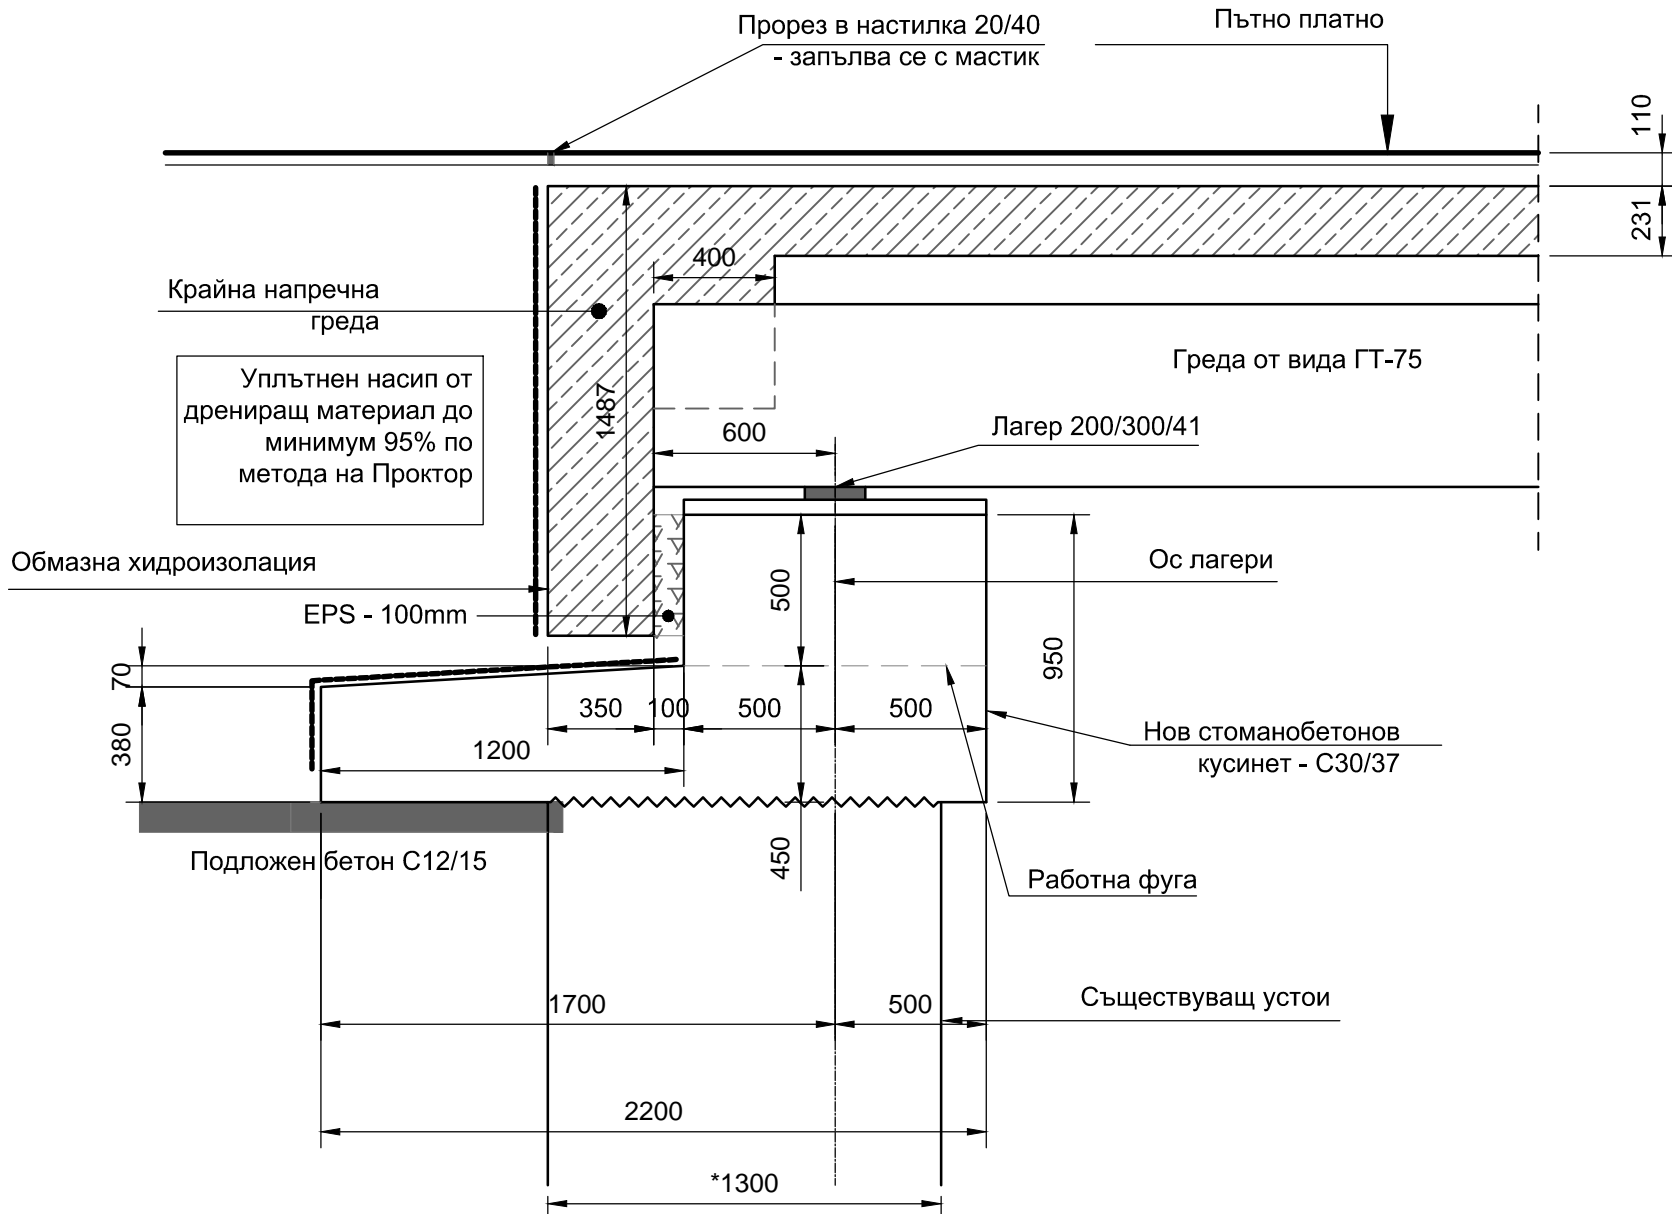

Изглед на устои страна Рено - ново проектно положение М 1:25

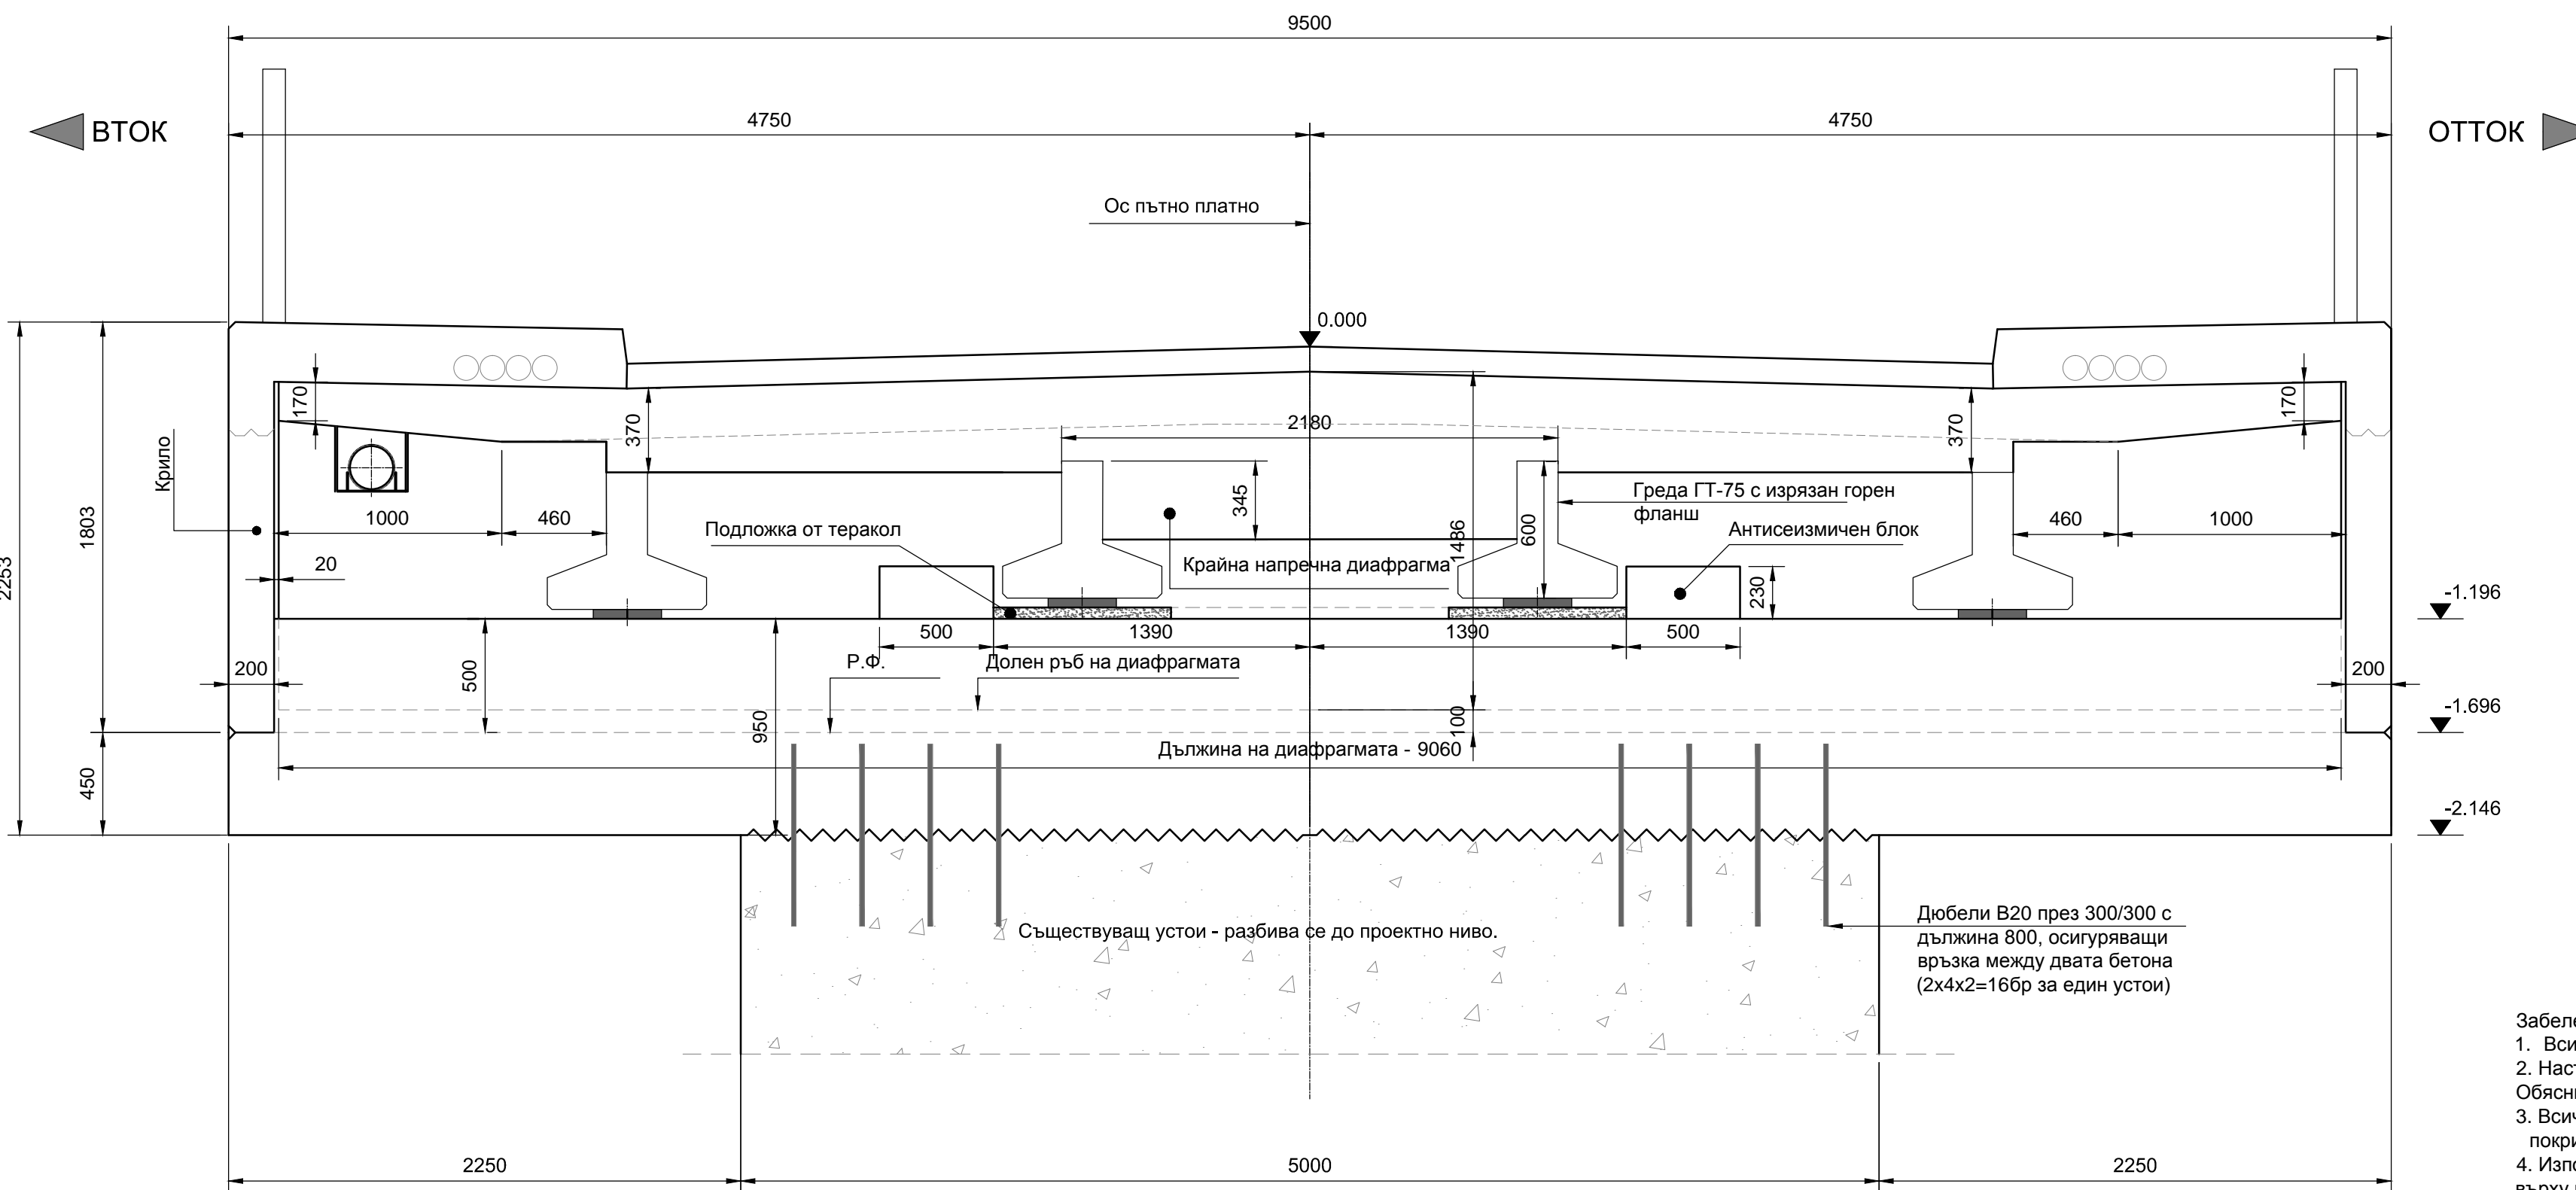

Изглед на устои страна Варош М 1:25

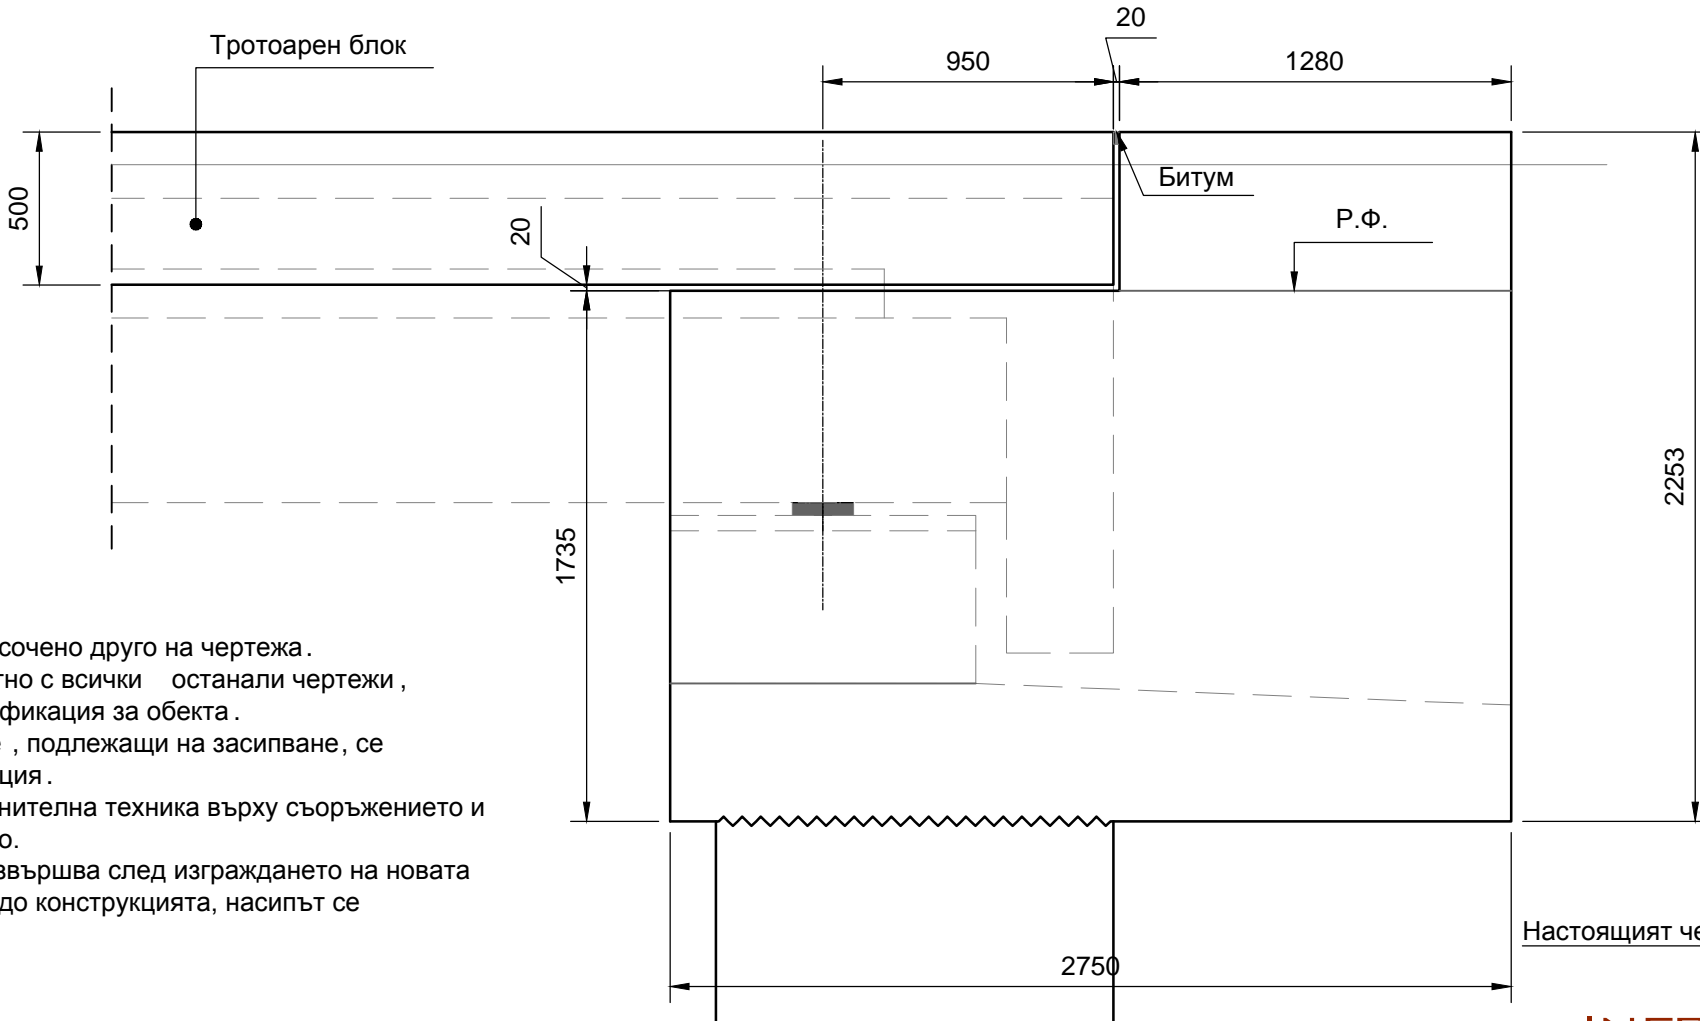

Забележки:
1. Всички размери са в [mm], освен ако не е посочено друго на чертежа.
2. Настоящият чертеж да се разглежда съвместно с всички останали чертежи, Обяснителната записка и с Техническата спецификация за обекта.
3. Всички нови бетонни повърхности на устоите, подлежащи на засипване, се покриват със подходяща обмазна хидроизолация.
4. Използването на тежка вибрационна и уплътнителна техника върху съоръжението и върху насила зад устоите и крилата е забранено.
5. Уплътняването на насипите зад устоите се извършва след изграждането на новата върхна конструкция. В непосредствена близост до конструкцията, насипът се уплътнява с лека механична трамбовка.

Настоящият чертеж отменя чертеж N 4.

INFRACONSTRUCT