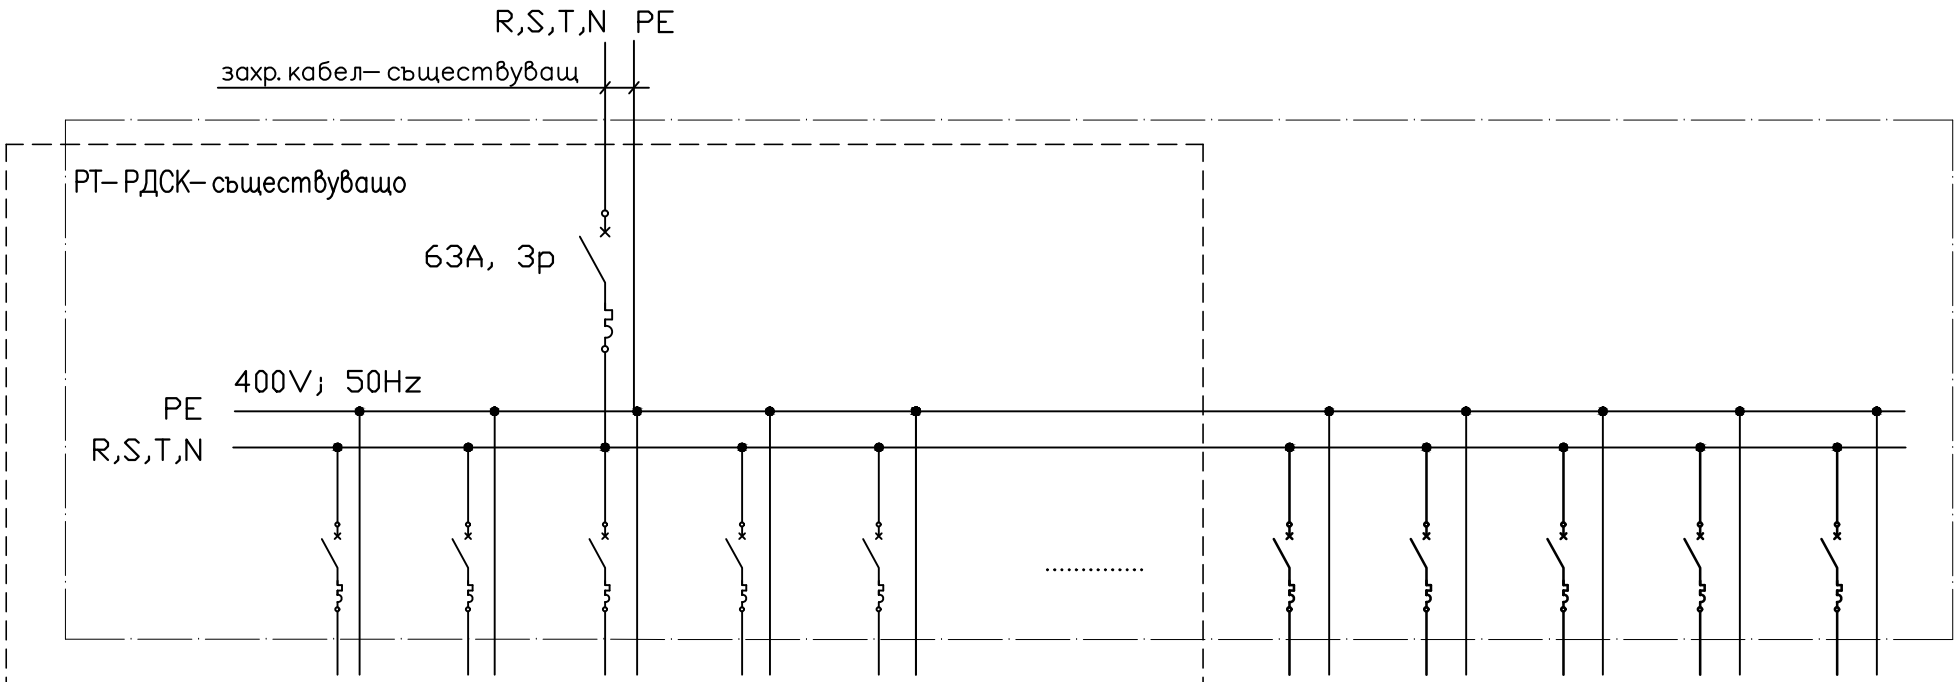

Токов кръг	1	2	3	4	5	.....	1 осв.	2 осв.	3 осв.	4 осв.	V4
Наименование			СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЗВОДИ				Осветление Заседат.зала	Осветление Заседат.зала	Осветление Заседат.зала	Осветление Заседат.зала	Вентилация Заседат.зала
Pинс./Pp, kW							0,50	0,50	0,50	0,50	6,24
Защита, A	16A,1p	16A,1p	25A,1p	25A,1p	25A,1p		10A 1p	10A 1p	10A 1p	10A 1p	16A 3p
Кабел, mm2							ПВВМ 3x1,5	ПВВМ 3x1,5	ПВВМ 3x1,5	ПВВМ 3x1,5	СВТ 5x4

НОВОПРОЕКТИРАНИ ИЗВОДИ

СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЗВОДИ В ТАБЛО

ПОЯСНЕНИЯ:

1. Новопроектираните токови кръгове за осветление и вентилация се захранва от резервни изводи на съществуващото табло.
2. Работната мощност на таблото не се изменя съществено и не се налага нейното преизчисляване.

"B&B ПРОЕКТ" ООД
София, ул. Капитан Андреев №22-24
тел./факс: 9630001, e-mail: vivproekt@abv.bg

Възложител : Община Перник

Обект	Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата", гр. Перник - ЕТАП 1, във връзка с «Инвестиционна програма за климата», финансирана от Национален доверителен фонд					
Чертеж	Ел. табло РТ-РДСК-съществуващо					Лист 5/8
Част	Електрическа		Водещ проектант			Фаза ТП
Проектанти	инж. Г.Чобанова		Арх	арх.М. Йоцова		
						Мащаб -
						01.2017г.