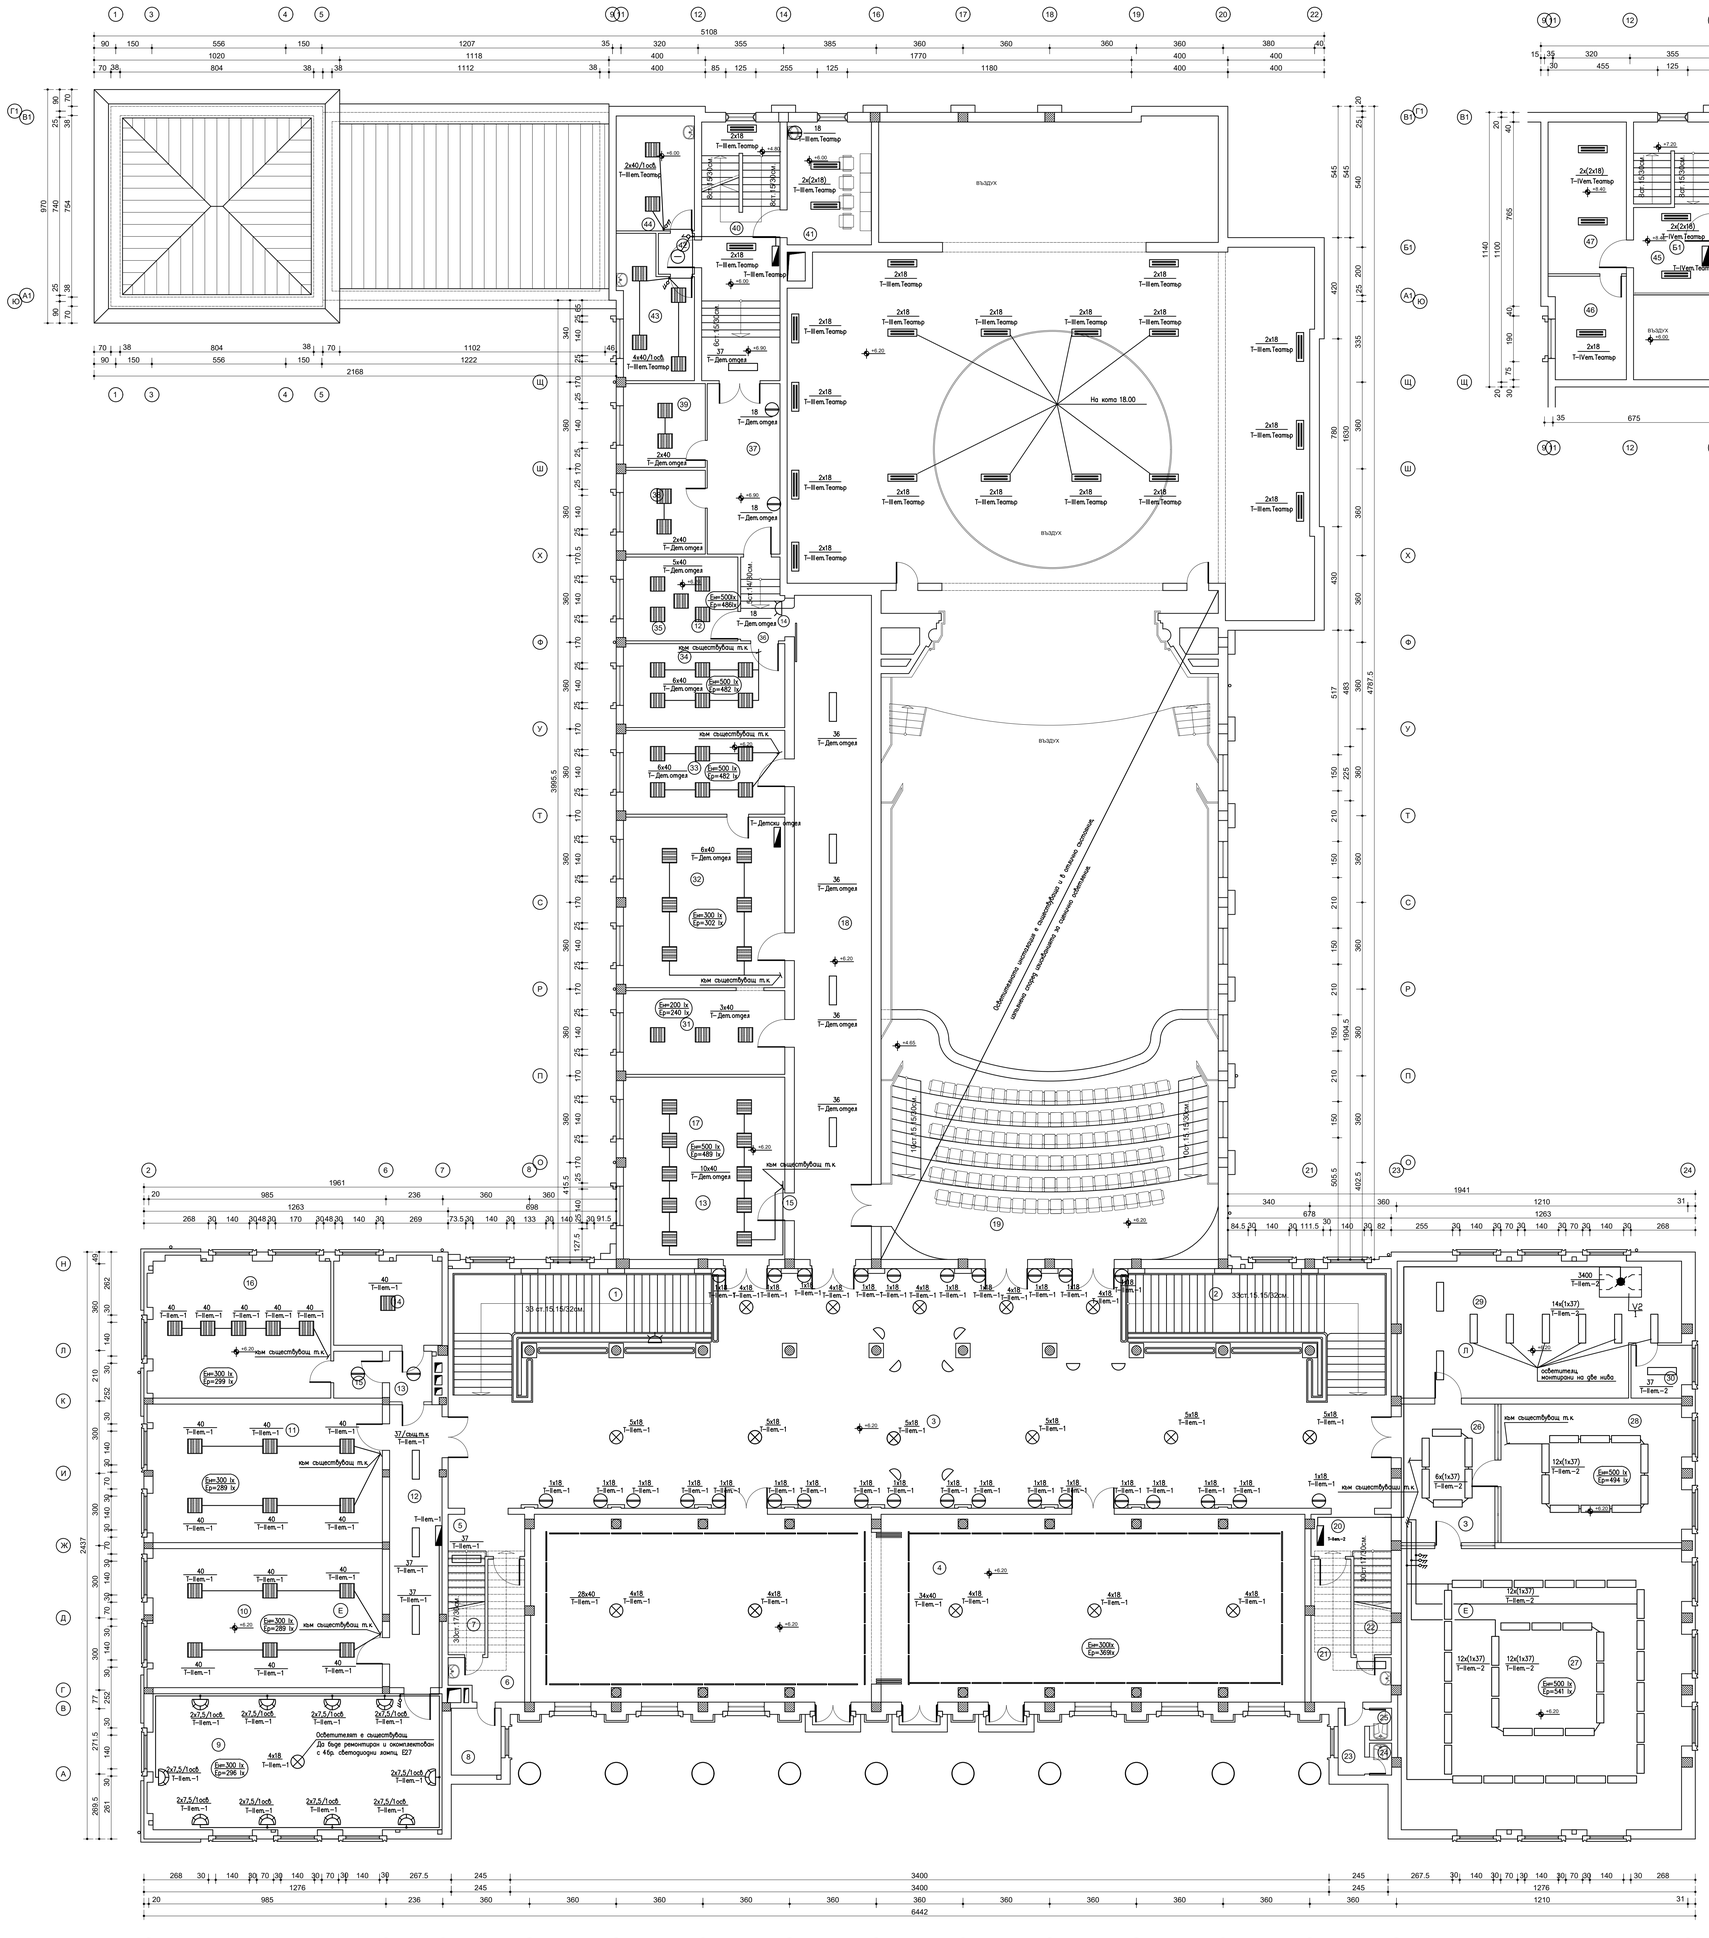

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +8.40

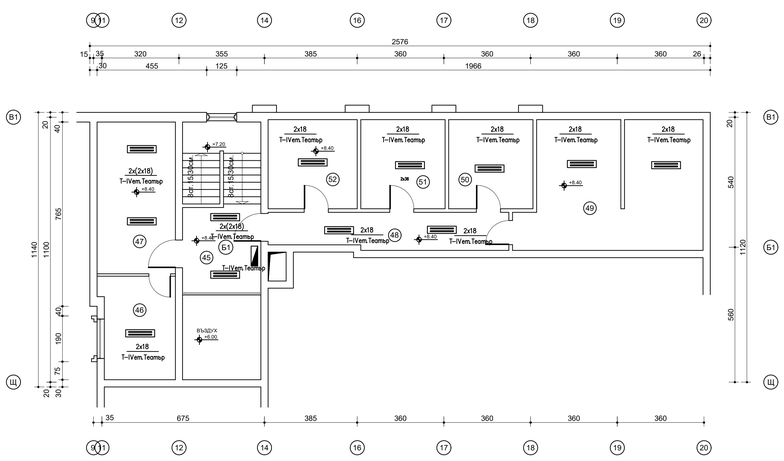

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +6.20 - РЗП - 2649.39 М2

№	помещение
1.	Стълбище
2.	Стълбище
3.	Фоайе
4.	Художествена галерия
5.	Стълбище
6.	Обслужващо помещение озвучител ДК
7.	Склад-Коридор озвучител
8.	Обслужващо помещение озвучител ДК
9.	КО - музикален кабинет
10.	НО - музикален кабинет
11.	ДО - музикален кабинет
12.	Коридор
13.	Преддверие-Отдел "Изкуство" към Библиотека
14.	Склад-книги
15.	Преддверие-Отдел "Изкуство"
16.	Отдел - изкуство
17.	Читалня-Обучения-комп.зала библиотека
18.	Коридор
19.	Балкон
20.	Стълбище
21.	Обслужващо помещение-склад библ.
22.	Склад-библиотека
23.	Предверие- WC
24.	Санитарен възел
25.	Санитарен възел
26.	Предверие-Читалня
27.	Библиотека и читалня
28.	Канцелария-Отдел"Краезнание"
29.	Книгохранилище
30.	Обслужващо помещение-битова стая библ.
31.	Книгохранилище към детски отдел
32.	Детски отдел
33.	Директор-Библиотека
34.	Канцелария-Директор Театър
35.	Канцелария-счетоводство Театър
36.	Коридор
37.	Коридор-Театър
38.	Канцелария-Театър
39.	Канцелария-Театър
40.	Стълбище-Театър
41.	Гримьорна-Театър
42.	Преддверие-Театър
43.	Шивашко и перуки-Театър
44.	Гримьорна-Театър

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +8.40 - РЗП - 192.54 М2

45.	Стълбище
46.	Обслужващо помещение
47.	Обслужващо помещение
48.	Коридор
49.	Склад
50.	Склад
51.	Склад
52.	Склад

Пояснения:

1. Осветителната инсталация на обекта е съществуваща и се запазва.
   На подмяна подлежат светлинните източници в съществуващите осветители.
   В осветители с луминесцентни пури се монтират светодиодни пури
   със същия цокъл.
   В осветители с нажежаем елемент се монтират компактни луминесцентни
   или светодиодни лампи със същия цокъл.
2. На мястото на неизправни или липсващи осветители се монтират нови
   енергоспестяващи, според типа на помещението и обзавеждането в него.
3. В случай, че за някое помещение не са изпълнени светлотехническите норми,
   са направени нови изчисления и осветителната инсталация е съобразена с тях.
4. В помещенія, където се монтират допълнителни осветители те се захранват
   с проводник ПВВМ–Б1 3х1,5mm2.
5. Вентилационна инсталация V2 Читалня,Канцелария и Книгохранилище на к. +6.20 е
   захранена с кабел СВТ 3х4 mm2 в ПВЦ тръба Ф25 от резервен новопроектиран
   токов кръг в ел.табло Т–1Iem.–2.
6. В помещение 9 новопроектираните аплиции могат да бъдат заменени със скрито
   осветление с подходящи светодиодни осветители, монтирани в ниши на
   декоративните елементи на тавана и съгласувано с Възложителя.

N=	Означение	Наименование	Мощност
10.		Вентилационна инсталация /по ОВ проект/–новопроектиран	
9.		Съществуващ енергоспестяващ осветител монт.на таван	4x18/ 5x18W,230V
8.		Съществуващ енергоспестяващ осветител–прожектор,на стена	35 W, 230 V
7.		Съществуващ осветител с нови светодиодни пури 2x18 W, T8	2x18 W, 230 V
6.		Съществуващ осветител с нова компактна луминесцентна крушка, цокъл Е27,	18 W, 230 V
5.		Нов осветител, цокъл Е27, монтиран на стена	2x18 W, 230 V
4.		Нов осветител 1200/40 светодиоден,монт.на таван/скрито/	40 W, 230 V
3.		Нов осветител 1200/300 светодиоден, монтиран на таван	37 W, 230 V
2.		Нов осветител 600/600,светодиоден монт.на таван	40W,230V
1.		Ел.табло	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛЕГЕНДА:

12(1x37) — Брой на осветителни тела
T–Iem.–2 — Инсталирана мощност на един осветител W
Наименование на табло

V2 ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ ЧИТАЛНЯ, КАНЦЕЛАРИЯ И КНИГОХРАНИЛИЩЕ НА к. +6.20

поз.1.Рекуперативен термопомпен блок MAX.E–mini, с двустепенна
термична рекуперация, с вграден термопомпен агрегати система
за управление, за вътрешен монтаж.
първа степен–посивна рекуперация–пластинчат рекуператор
втора степен–топлинна рекуперация–въздух–вода–помпа
L_n=1000м³/ч; H_{st}=230Pa;Максимални размери 1750/1200/615mm.
Qотопл.=10.64kW; Qохл.=6.70kW.; инст. мощност 3.40kW./230V.

"B&B ПРОЕКТ" ООД София, ул. Капитан Андреев №22-24 тел./факс: 9630001, e-mail: vivproekt@abv.bg			Възложител : Община Перник
Обект	Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата", гр. Перник - ЕТАП 1, във връзка с «Инвестиционна програма за климата», финансирана от Национален доверителен фонд		
Чертеж	Осветителна инсталация кота +6,20 м		Лист 3/8
Част	Електрическа	Водещ проектант	Фаза ТП
Проектанти	инж. Г.Чобанова	Арх арх.М. Йоцова	
			Мащаб 1:100
			01.2017г.