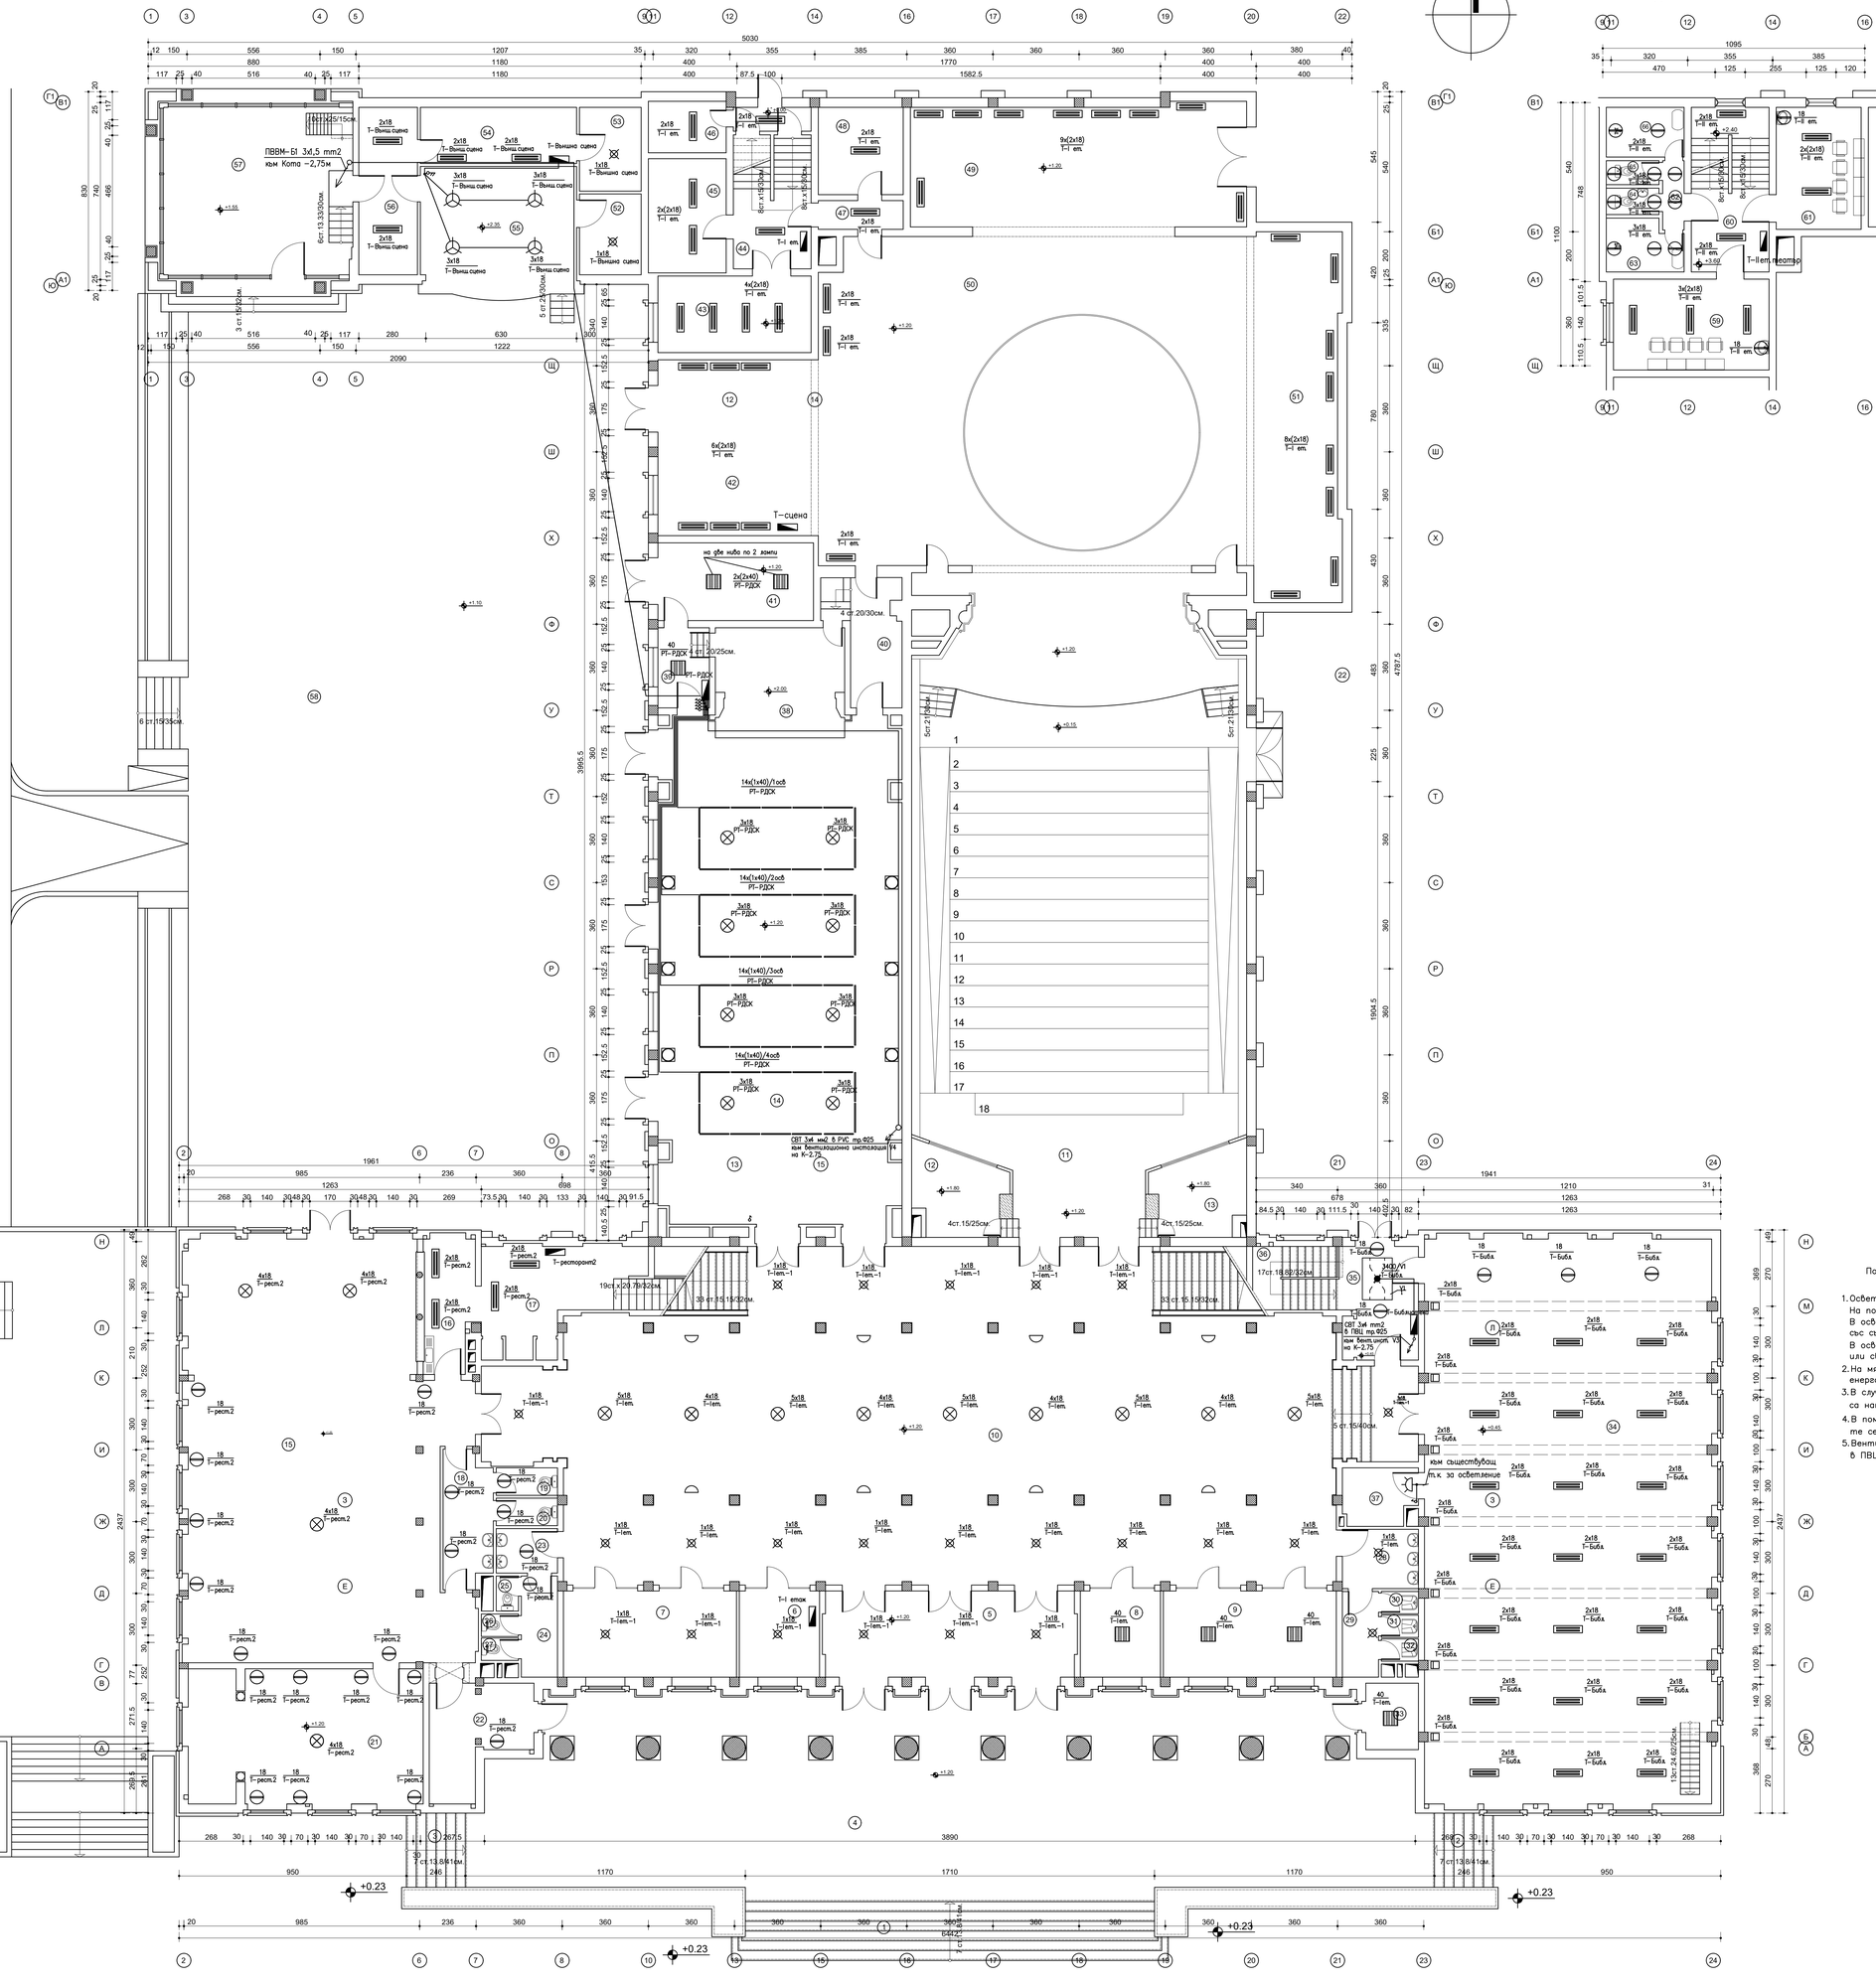

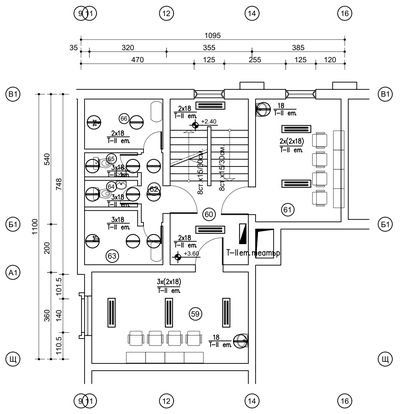

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +3.60

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +1.20 - РЗП - 3985.05 М2

№	помещение
1.	Стълби
2.	Стълби
3.	Стълби
4.	Открита площадка
5.	Входен вестибюл
6.	Охрана
7.	Обслужващо помещение
8.	Билетен център
9.	Обслужващо помещение-гардероб театър
10.	Главен вестибюл
11.	Театрална зала
12.	Озвучителна кабина
13.	Озвучителна кабина
14.	Конферентна зала
15.	Кафе - ресторант
16.	Бюфет
17.	Кухня
18.	Предверие
19.	Санитарен възел
20.	Санитарен възел
21.	Банкетна зала
22.	Гардероб
23.	Предверие с мивки
24.	Предверие
25.	Санитарен възел
26.	Санитарен възел
27.	Санитарен възел
28.	Предверие с мивки
29.	Предверие
30.	Санитарен възел
31.	Санитарен възел
32.	Санитарен възел
33.	Обслужващо помещение-битова стая охрана
34.	Библиотека
35.	Коридор
36.	Стълбище
37.	Обслужващо помещение-битова стая библиотек
38.	Сцена-малък салон
39.	Коридор
40.	Обслужващо помещение
41.	Обслужващо помещение
42.	Странична сцена
43.	Стая изчакване
44.	Стълбище
45.	Стая изчакване
46.	Обслужващо помещение
47.	Коридор
48.	Складово помещение
49.	Задна сцена
50.	Сцена
51.	Странична сцена
52.	Обслужващо помещение
53.	Обслужващо помещение
54.	Коридор
55.	Външна сцена
56.	Коридор
57.	Открита тераса
58.	Открита площадка

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОТА +3.60 - РЗП - 107.71М2

59.	Гримьорна
60.	Стълбище
61.	Гримьорна
62.	Предверие
63.	Душове
64.	Санитарен възел
65.	Санитарен възел
66.	Душове

Пояснения:

1. Осветителната инсталация на обекта е съществуваща и се запазва.
На подмяна подлежат светлинните източници в съществуващите осветители.
В осветители с луминесцентни пури се монтират светодиодни пури
със същия цокъл.
В осветители с нажежаем елемент се монтират компактни луминесцентни
или светодиодни лампи със същия цокъл.
2. На мястото на неизправни или липсващи осветители се монтират нови
енергоспестяващи, според типа на помещението и обзавеждането в него.
3. В случай, че за някое помещение не са изпълнени светлотехническите норми,
са направени нови изчисления и осветителната инсталация е съобразена с тях.
4. В помещения, в които се налага монтиране на допълнителни осветители,
те се захранват с проводник ПВВМ–Б1 3х1,5mm2
5. Вентилационна инсталация V1 Библиотека е захранена с кабел СВТ 3х4 mm2
в ПВЦ тръба Ф25 от резервен новопроектиран токов кръг в ел.табло Т–Библиотека.

N=	Означение	Наименование	Мощност
1.		Ел.табло	
2.		Нов осветител 600/600,светодиоден монт.на таван	40W,230V
3.		Нов осветител 1200/300 светодиоден монтиран на таван	37 W, 230 V
4.		Нов осветител с цокъл Е27,монтирана на стена или таван	18 W, 230 V
5.		Нов осветител 1200/40 светодиоден,монт.на таван/скрито/	40 W, 230 V
6.		Нов осветител, цокъл Е27, монтиран на таван	3х18 W, 230 V
7.		Съществуващ осветител с нова компактна луминесцентна крушка, цокъл Е27,	18 W, 230 V
8.		Съществуващ осветител с нови светодиодни пури 2х18 W, T8	2х18 W, 230 V
9.		Съществуващ енергоспестяващ осветител–прожектор,на стена	35 W, 230 V
10.		Съществуващ енергоспестяващ осветител монт.на таван	1х18 W, 230 V
11.		Съществуващ енергоспестяващ осветител монт.на таван	4х18/ 5х18W,230V
12.		Вентилационна инсталация /по ОВ проект/–новопроектиран	

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЛЕГЕНДА:

14х(1х30)/1сов РП–РДСХ
- Брой на осветителни тела
- Инсталирана мощност на един осветител, W
- Новопроектиран токов кръг
- Наименование на табло

V1 ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ БИБЛИОТЕКА

поз.1 Рекуперативен топлообменен блок MAXE–mini, с двустепенна
топлинна рекуперация, с вграден топлообменен агрегати система
за управление, за вътрешен монтаж.
първа степен–пасивна рекуперация–пластинчат рекуператор
втора степен–активна рекуперация–вградена термопомпа
L =1000м³/h; H =230Pa,Максимални размери 1750/1200/615mm.
Qотопл.=10.6kW; Qохл.=6.70kW.; инст. мощност 3.40kW./230V.

Възложител :	"B&B ПРОЕКТ" ООД София, ул. Капитан Андреев №22-24 тел./факс: 9630001, e-mail: vivproekt@abv.bg		Община Перник
Обект	Обновяване на Общински комплекс „Дворец на културата", гр. Перник - ЕТАП 1, във връзка с «Инвестиционна програма за климата», финансирана от Национален доверителен фонд		
Чертеж	Осветителна инсталация кота +1,20 м		Лист 2/8
Част	Електрическа	Водещ проектант	Фаза ТП
Проектанти	инж. Г.Чобанова	Арх арх.М. Йоцова	Мащаб 1:100
			01.2017г.